


# Muszaki adatlap

Kábellétra, SLCS 110, 3 m C30 FT

Cikkszám: 6207302



Kábellétra 110 mm-es oldalmagassággal, behegesztett, felülről nyitott C30-as profilú létrafokokkal. Erősítésül és élvédelem céljából hajlított oldalpofával. Konzolra például LKS 40 típusú szorítóelemekkel lehet felerősíteni. A létrafokok résmérete 16,5 mm, a hozzávaló kábelrögzítő szorítókegyel a 2056 típus. Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.

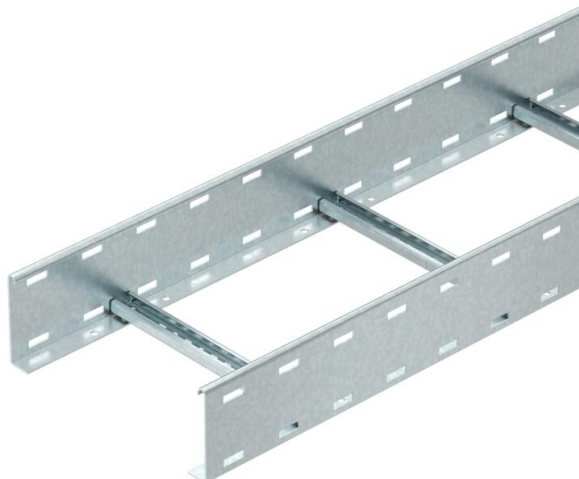

**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	6207302
Típus	SLCS 1120 3 FT
1. megnevezés	Kábellétra hegesztett kiv.
2. megnevezés	perf. nélküli létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	110x200x3000
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	3 méter
Súly	521,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

Kábellétra, SLCS 110, 3 m C30 FT

Cikkszám: 6207302



## Méretetek

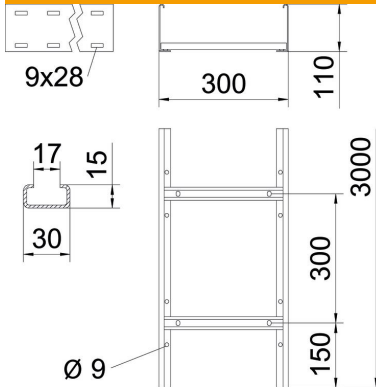

hossz	3 000 mm
hossz	3 000 ft
szélesség	200 mm
Magasság	110 mm
B méret	200 mm
Létrafok távolsága	17,00

## Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforálás nélküli
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	hegesztett
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Hasznos keresztmetszet	180 cm <sup>2</sup>
Hasznos keresztmetszet	18000 mm <sup>2</sup>
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	2 mm

# Muszaki adatlap


Kábellétra, SLCS 110, 3 m C30 FT

Cikkszám: 6207302



## Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	2 m
Alkalmazható támaszközök max.	6 m
Támaszköz 2,0 m	4 kN/m
Támaszköz 2,5 m	3 kN/m
Támaszköz 3,0 m	2,3 kN/m
Támaszköz 3,5 m	1,6 kN/m
Támaszköz 4,0 m	1 kN/m
Támaszköz 4,5 m	0,83 kN/m
Támasztáv 5,0 m	0,7 kN/m
Támaszköz 6,0 m	0,25 kN/m

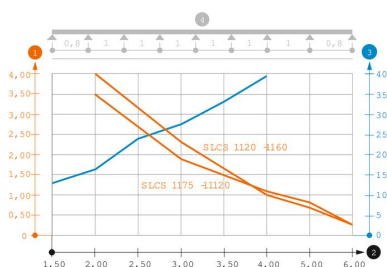

## Terhelési diagram, SLCS 110

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
  - 2 Támaszköz m-ben
  - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
  - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően